

宜蘭縣頭城鎮二城國小一〇三年度國家防災日辦理情形成果報告佐證資料

活動內容	規劃結合並運用防災設備及資源辦理	日期	1030901
		地點	二城國小

表 2-2 一般建築及教學設備安全管理

消防安全管理要領檢核表

校名 宜蘭縣頭城鎮二城國民小學 查核日期 103年 8 月 28 日

項目	檢核要點	負責人員	檢核結果	備註
組	1 擬妥防護計畫。	潘玉玟	符合	
組	2 成立消防安全防護小組。	潘玉玟	符合	
訓	1 定期召開會議及訓練。	潘玉玟	符合	
	2 實施防火教育宣導。	潘玉玟	符合	
	3 實施防火器材使用訓練。	潘玉玟	符合	
	4 實施避難逃生方法及逃生路線演練。	潘玉玟	符合	
練	5 教職員工會使用防火避難逃生設備。	潘玉玟	符合	
	6 教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。	潘玉玟	符合	
警	1 火警警報設備可正常操作。	潘玉玟	符合	
	2 緊急廣播設備可正常操作。	潘玉玟	符合	
	3 緊急照明設備可正常操作。	潘玉玟	符合	
報	4 定期維護警報設備。	潘玉玟	符合	
	5 設有專人管理。	潘玉玟	符合	
滅	1 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶否掛平整。	潘玉玟	符合	
	2 滅火器無過期，壓力充足。	潘玉玟	符合	
	3 設有專人管理。	潘玉玟	符合	
備	4 定期保養及檢查。	潘玉玟	符合	
	5 有避難逃生路線圖。	潘玉玟	符合	
避	2 緊急避難路線指標無損壞或脫落。	潘玉玟	符合	
	3 設置安全門且在門上設置出口標示。	潘玉玟	符合	
難	4 安全門保持未上鎖狀態。	潘玉玟	符合	

國民中小學校園安全管理手冊


項目	檢核要點	負責人員	檢核結果	備註
5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作常。	潘玉玟	符合	
6	逃生通道暢通且在適當位置上設置避難方向指示燈及緊急照明設備。	潘玉玟	符合	
7	依規定設置各項避難器具。	潘玉玟	符合	
8	設有專人管理。	潘玉玟	符合	
9	定期維護檢查避難逃生設備。	潘玉玟	符合	
1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	潘玉玟	符合	
2	電壓符合規定。	潘玉玟	符合	
3	插座使用符合規定。	潘玉玟	符合	
4	管線設置符合規定。	潘玉玟	符合	
5	電器用品使用符合規定負荷量。	潘玉玟	符合	
6	專人管理。	潘玉玟	符合	
7	定期保養及檢查。	潘玉玟	符合	
1	易燃物品按照規定儲存與管理。	潘玉玟	符合	
2	化學藥品按照規定儲存與管理。	潘玉玟	符合	
3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	潘玉玟	符合	
4	廢棄物按照規定處理。	潘玉玟	符合	
5	設有專人管理。	潘玉玟	符合	
6	定期保養及檢查。	潘玉玟	符合	
1	假日、夜間及特定節日有安排加巡邏。	潘玉玟	符合	
2	整理或保存場所內之可燃物。	潘玉玟	符合	

附註：  
1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。  
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：潘玉玟 組長：潘玉玟 主任：林慶勳 校長：黃賜福

消防設備檢核紀錄 1

消防設備檢核紀錄 2

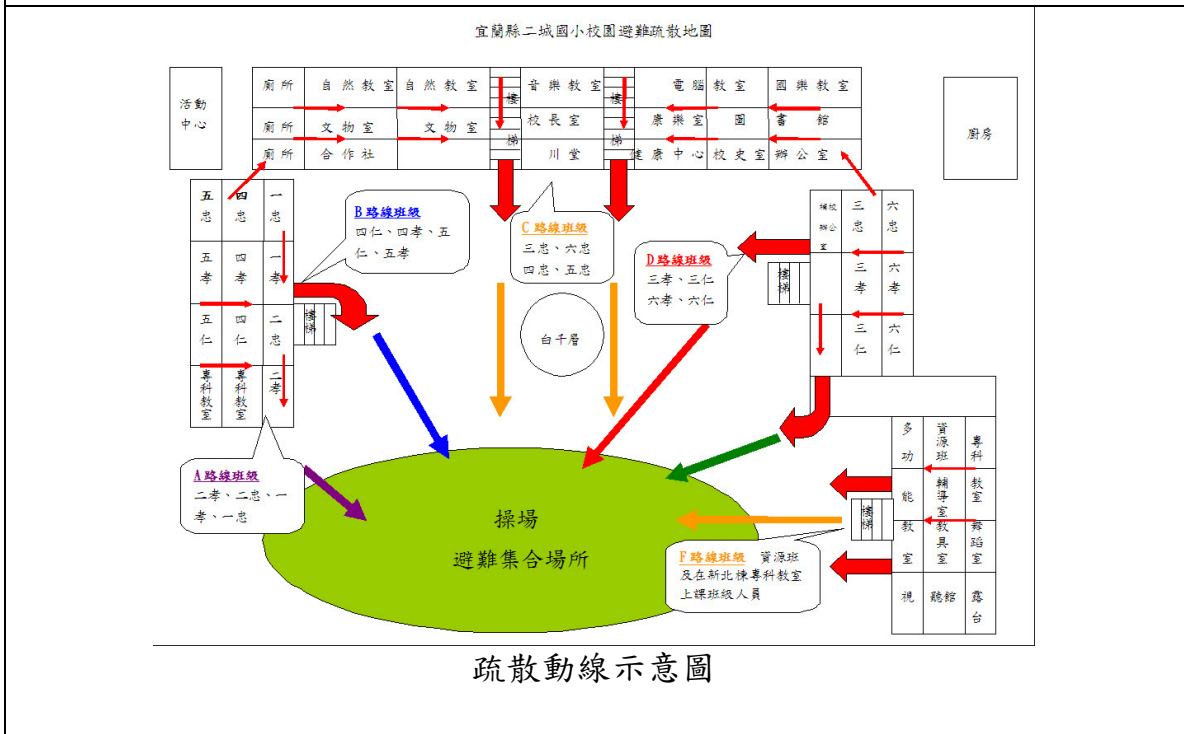



正確使用滅火器講解



擔架的使用